



Raccordement frigorifique sur MODULEO

Montages pour R-PAC et HR-PAC

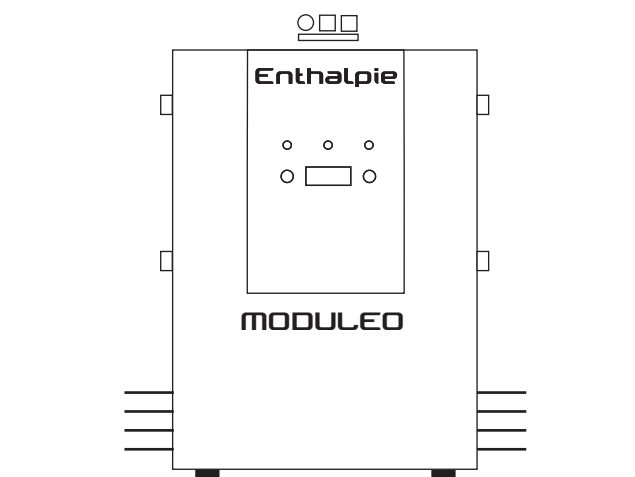

Spécifiez sorties à gauche ou à droite.
Spécifiez tubes à brazer ou raccords à visser.

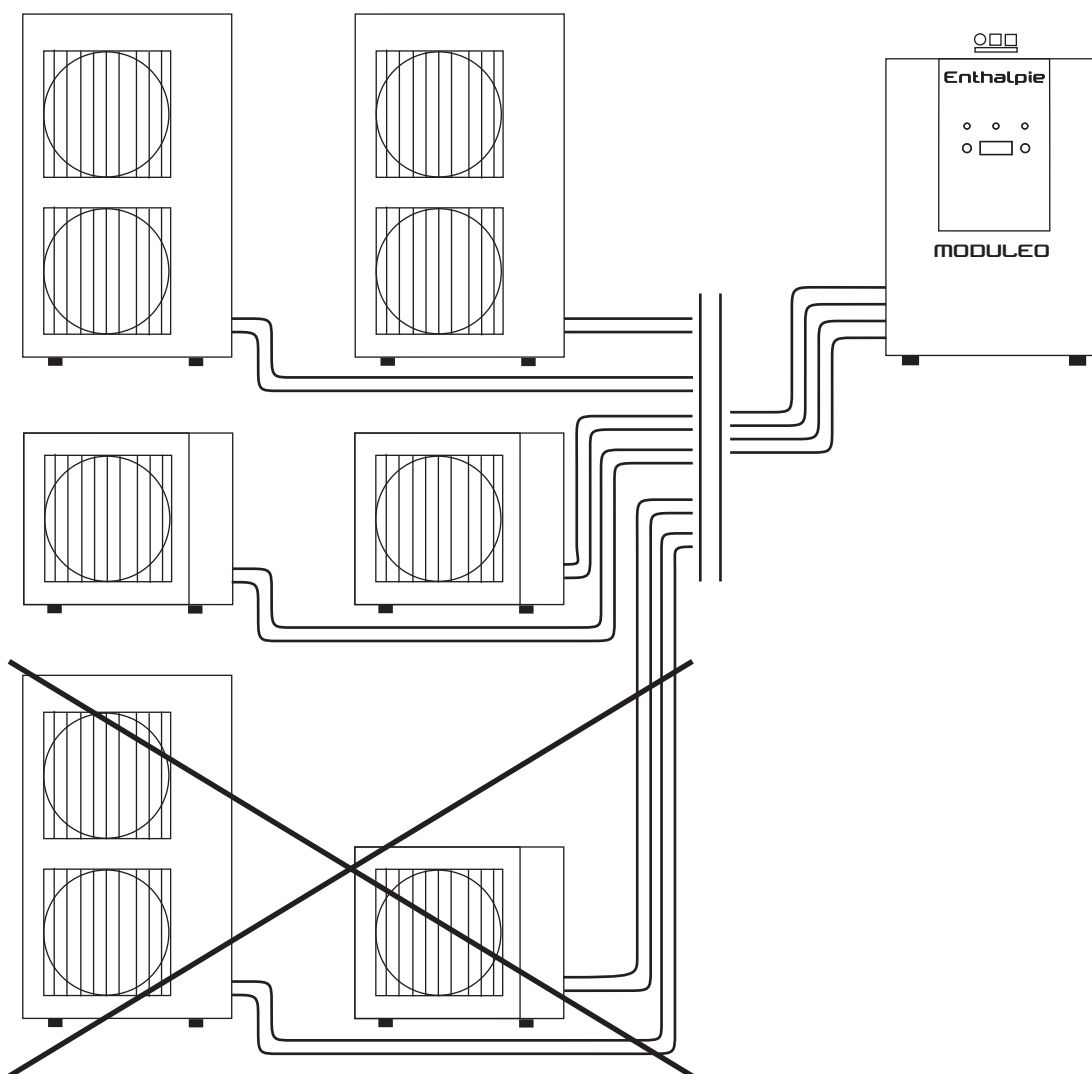

NB : Pour un montage spécifique, voir **Enthalpie**